

DATENERFASSUNGSBLATT FÜR BRANDSCHUTZDACHDURCHFÜHRUNGEN

Bauvorhaben: _____


Absender: _____

Ansprechpartner: _____

Name: _____

Tel: _____

Bitte berücksichtigen Sie bei der Bauplanung, dass die Abstände zu brennbaren Bauwerksteilen im Dachbereich umlaufend min. 200 mm zum Kamininnenrohr betragen müssen!

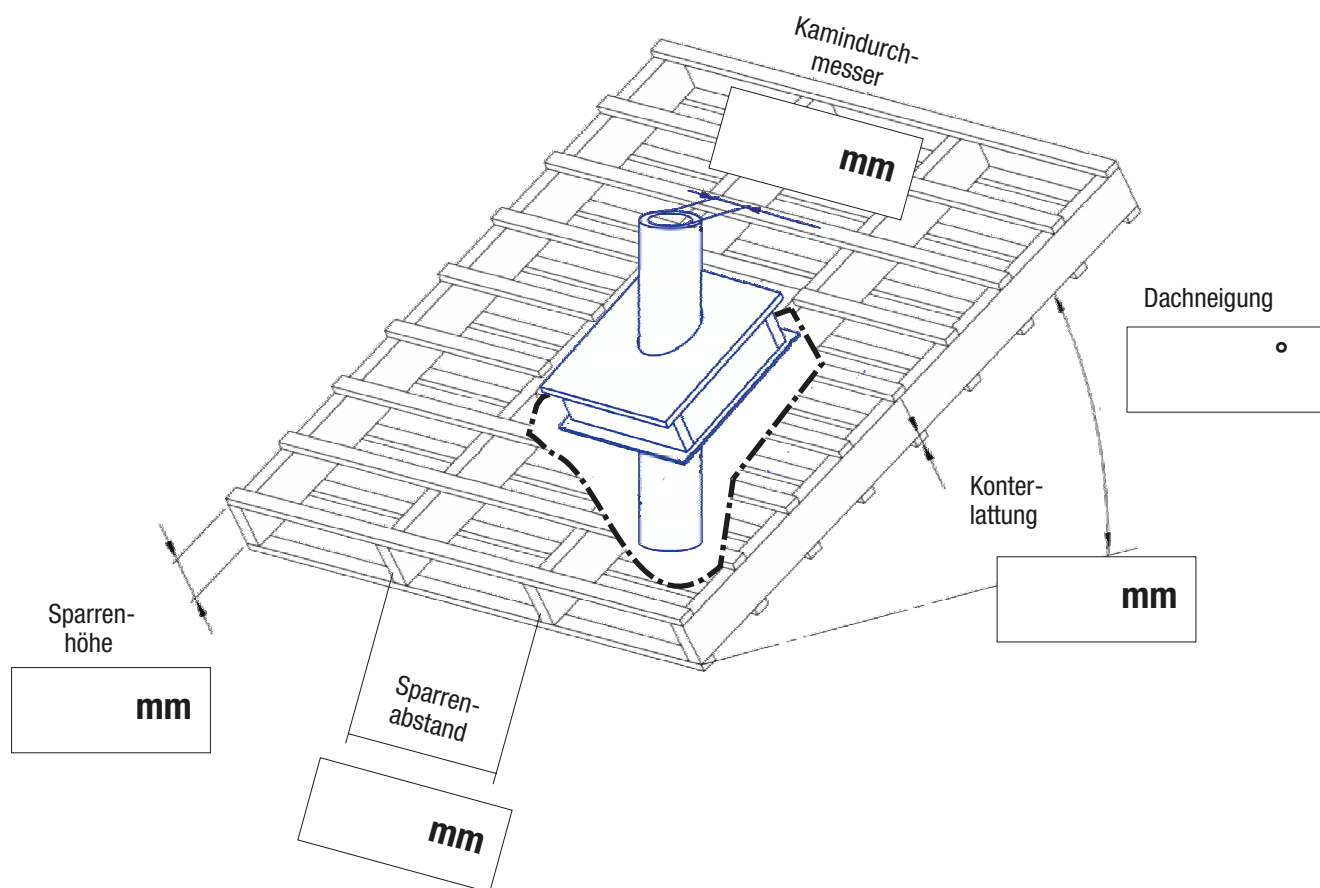

Wichtige Hinweise:

Alle Maßangaben sind mit Toleranzen ≤ 3 mm bzw. $\leq 1^\circ$ zu ermitteln.

Sie erhalten mit dem Preisangebot eine detaillierte Maßskizze. Diese prüfen Sie bitte nochmals und fügen die bestätigte Skizze Ihrem Auftrag bei.

Die von Ihnen eingetragenen Maße werden Bestandteil der Liefer- bzw. Preisvereinbarung. Änderungen sind nach Fertigungsbeginn nicht mehr möglich.

Die nachträgliche Veränderung eines fertigen Bauteiles ist nicht zulässig.