

## Rücklaufverschraubung Typ M

**simplex**



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




### **Besonders zu beachten sind:**

**DIN 18 380:** Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

**VDI 2035:** Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

**BGV:** Berufsgenossenschaftliche Vorschriften



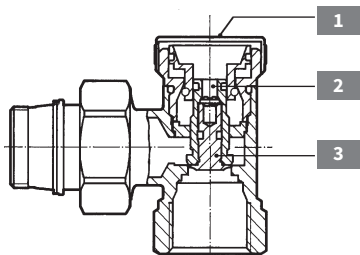

## Absperren

- Blindkappe **1** abschrauben
- Spindel **2** mit Inbusschlüssel SW 4 bis zum Anschlag nach rechts drehen (Ventil geschlossen)

## Voreinstellen

- Blindkappe **1** abschrauben
- Spindel **3** mit Inbusschlüssel SW 3 nach rechts bis zum Anschlag zudrehen und Voreinstellung durch Umdrehungen nach links entsprechend Diagramm vornehmen

## Entleeren

- Ventil absperren (s.o.)
- Entleerung durch Aufschrauben einer handelsüblichen Schlauchverschraubung vornehmen

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400340\_06/2017